

# สำเนาฉบับ




## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองบัว  
ที่ อค ๖๒๒๐๑.๑/ พ.๕๔ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามคำร้อง  
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕ เรื่อง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จำเอก   
(อุดม อึ้งยุทธ)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตารางรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ลำดับ	ว/ด/ป	สถานที่ (ชุมชน)	ปฏิบัติงาน	สำรวจ/ดำเนินการ	หมายเหตุ
1.	6 ตุลาคม 2564	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนองไส	ขอความอนุเคราะห์ สนับสนุนรถกู้ชีพฉุกเฉิน (EMS)	ดำเนินการ เรียบร้อย	
2.	18 ตุลาคม 2564	ชุมชนเฟิร์สโฮม	ขอเพิ่มถังดับเพลิงเคมี	ดำเนินการ เรียบร้อย	
3.	18 ตุลาคม 2564	ชุมชนเฟิร์สโฮม	ขอเปลี่ยนถังดับเพลิง เคมี	ดำเนินการ เรียบร้อย	
4.	27 ตุลาคม 2564	บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด	ขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่และ รถดับเพลิง	ดำเนินการ เรียบร้อย	
5.	28 ตุลาคม 2564	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนองไส	ขอความอนุเคราะห์ สนับสนุนรถกู้ชีพฉุกเฉิน (EMS)	ดำเนินการ เรียบร้อย	

จำเอก

(อุดม อึ้งยุทธ)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ห้องนายกเทศมนตรี  
รับที่ ๑๕๖  
วันที่ ๗ ต.ค. ๖๔



สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว  
รับที่ 5754  
วันที่ 06 ต.ค. 2564  
เวลา 13:30

ห้องปลัดเทศบาล  
รับที่ ๑๕๒  
วันที่ ๗ ต.ค. ๖๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใส  
ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

ฝ่ายป้องกัน เทศบาลตำบลหนองบัว  
รับที่ ๒๖๗  
วันที่ ๖ ต.ค. 2564  
เวลา 15:25 น.

- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- กองยุทธศาสตร์
- กองสวัสดิการ
- ฝ่ายป้องกัน
- งานทะเบียน
- หน่วยงานอื่น

เรียน นายเทศมนตรีตำบลหนองบัว  
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถกู้ชีพฉุกเฉิน (EMS)

ด้วยโรงพยาบาลอุดรธานี และรพ.สต.บ้านหนองใส ได้จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (เข็มที่ ๑) ในกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป  
ในการนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใส ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน สนับสนุนรถกู้ชีพฉุกเฉิน (EMS) พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถ เพื่อร่วมออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (เข็มที่ ๑) ในวันที่ ๘ - ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
เพื่อโปรดทราบ

- จพงศ. ๒๖๐๖  
ขอความอนุเคราะห์รถกู้ชีพฉุกเฉิน (EMS)  
ในวันที่ ๘-๙ ตุลาคม ๖๔  
เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ขอแสดงความนับถือ

(นางกัญยรัตน์ ผิวโพธิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใส

รับออก

รพ.สต.บ้านหนองใส  
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว  
- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา  
- เินคอรอนเดวิท

(นายจิติ สุกโตษะ)

หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รักษาการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
- 6 ต.ค. 2564

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว  
 เพื่อโปรดทราบ  
 เพื่อโปรดพิจารณา

- นายนิค... พลลาพล  
(นายนิค... พลลาพล)  
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว

- เลขที่ ๑๕๖  
๑๕๖ มหรรณพ ๒๕๖๔

จำเอก อัจฉริยะ  
(อุดม อัจฉริยะ)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อมเดวิท  
[Signature]

(นายชัยวิทย์ กาญจนวิเศษศรี)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

ฝ่ายป้องกันเทศบาลตำบลหนองบัว  
รับที่ 232  
วันที่ 20 ต.ค. 2564  
10.10 ย.

คำร้องทั่วไป  
(Common pleas)

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว  
รับที่ 999  
วันที่ 18 ต.ค. 2564  
เวลา 15.11 วันที่ 18 ต.ค. 64


- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- กองวัฒนธรรม
- กองสวัสดิการ
- กองช่างไฟฟ้า
- กองช่างประปา
- หน่วยงานอื่น

ห้องนายกเทศมนตรี  
รับที่ 767  
วันที่ 21 ต.ค. 64

เรื่อง 80 หมู่ 5 ตำบลหนองบัว

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว  
ข้าพเจ้า รศวี เสือสร้อย บ้านเลขที่ 77/19 หมู่ที่ 5 ซอย 8  
ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์  
ขออนุญาตขุดบ่อน้ำดื่ม กว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร เพื่อใช้ในครัวเรือน  
ที่เลขที่ 77/19 หมู่ 5 ตำบลหนองบัว ส.น.หนองบัว

ห้องปลัดเทศบาล  
รับที่ 943  
วันที่ 20 ต.ค. 64

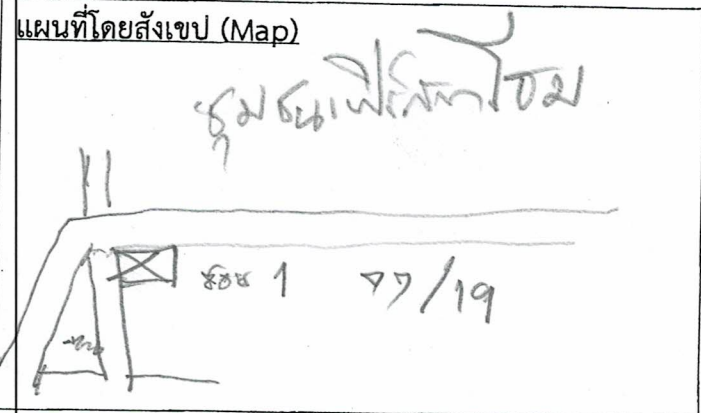

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ รศวี เสือสร้อย ผู้ร้องขอ  
(นางรศวี เสือสร้อย)  
เบอร์โทรศัพท์ 081 2611815

เอกสารแนบ  สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน

๑. ความเห็นฝ่ายธุรการประจำกอง  
เห็นควรแล้ว เห็นด้วยในดำเนินการ

๔. ความเห็น ทน.สำนักปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกอง  
- เห็นควรเห็นชอบในดำเนินการ

ลงชื่อ (นางสมชัย โภคสวัสดิ์)  
(หัวหน้าฝ่ายนิติการ)  
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการ

ลงชื่อ (นายรัฐดี สุขโตชะยะ) ทน.ส.บ./ผอ.  
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รักษาการแทน  
(หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)

๒. ความเห็น ทน.สำนักปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกอง  
- แจ้งฝ่ายช่างสำรวจตรวจสอบรายงาน

๕. ความเห็น ปลัดเทศบาล  
- เห็นชอบในดำเนินการ

ลงชื่อ (นายรัฐดี สุขโตชะยะ) ผู้อำนวยการกอง  
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รักษาการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ (นายนิพนธ์ พลาผล) ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว

๓. ความเห็น หัวหน้าฝ่าย (ผู้ปฏิบัติ)  
- เห็นชอบในดำเนินการ

๖. ความเห็น นายกเทศมนตรี  
- เห็นชอบในดำเนินการ

ลงชื่อ จำเอก พงษ์ ผู้รับผิดชอบ  
(อุดม อังยูทธ)  
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ (นายชัยวิทย์ กาญจนวิเศษศิริ)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

ฝ่ายป้องกัน เทศบาลตำบลหนองบัว  
 333  
 วันที่ 20 ต.ค. 2564  
 เวลา 10.10 น.

คำร้องทั่วไป (Common pleas)

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว  
 1000  
 วันที่ 18 ต.ค. 2564  
 วันที่ 15.10.2564  
 เวลา .....


รับที่ 76  
 วันที่ 21 ต.ค. 64

ห้องปลัดเทศบาล  
 942  
 วันที่ 20 ต.ค. 64

- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการเรือน
- กองยวดยาน
- กองสวัสดิการ
- งานป้องกัน
- กองทะเบียน
- หน้าที่อื่น ๆ

30 เมลียน สว. รัง พล. เดม 1 กอ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว  
 ข้าพเจ้า รามศรี เพ็ชรแก้ว บ้านเลขที่ 77/133 หมู่ที่ 5 ซอย.....  
 ตำบลหนองบัว ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์  
 ขอขุดเจาะฝังท่อประปาในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 13/2502  
 13/119 (ขอตัดน้ำ) 600 ตร.ม.

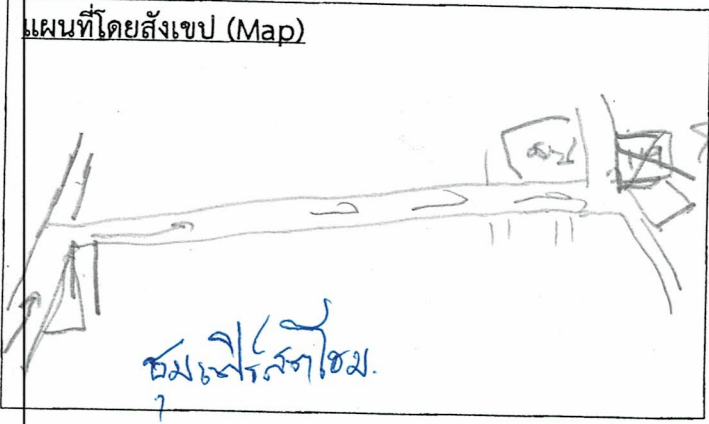

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
 ลงชื่อ..... ผู้ร้องขอ  
 (รามศรี เพ็ชรแก้ว)  
 เบอร์โทรศัพท์ 0812111815  
 เอกสารแนบ  สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน

๑. ความเห็นฝ่ายธุรการประจำกอง  
 เห็นควรแล้ว ฝ่ายป้องกันฯ เห็นควร

๔. ความเห็น ทน.สำนักปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกอง  
 เห็นควรแล้ว ฝ่ายป้องกันฯ

ลงชื่อ.....  
 (นางสมิทธิ์ โภคสวัสดิ์)  
 หัวหน้าฝ่ายนิติฯ  
 รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนิติฯ

ลงชื่อ..... ทน.ส.ป/ผอ.  
 (นายรัฐดี สุภโตชะยะ)  
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเจ้าหน้าที่ รักษาการแทน  
 -หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

๒. ความเห็น ทน.สำนักปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกอง  
 -แจ้งฝ่าย มีบันทึกแนบมาเพื่อพิจารณา ตรวจสอบรายงาน

๕. ความเห็น ปลัดเทศบาล  
 - เห็นควรแล้ว ฝ่ายป้องกันฯ

ลงชื่อ..... ผู้อำนวยการกอง  
 (นายรัฐดี สุภโตชะยะ)  
 หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รักษาการแทน  
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....  
 (นายนิคม พลาพล)  
 (ปลัดเทศบาล)


๓. ความเห็น หัวหน้าฝ่าย (ผู้ปฏิบัติ)  
 เห็นควรแล้ว ฝ่ายป้องกันฯ เห็นควรแล้ว  
 13/119 แล้ว เนื่องด้วยที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 13/2502

๖. ความเห็น นายกเทศมนตรี  
 เห็นควรแล้ว ฝ่ายป้องกันฯ

ลงชื่อ จำเอก พ. งาม ผู้รับผิดชอบ  
 (อุดม อึ้งยุทธ)  
 หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ.....  
 (นายชัยวิทย์ กาญจนวิเศษศรี)  
 (นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว)

- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- กองวัฒนธรรม
- กองส่งเสริม
- กองบริหาร
- หอสมุด



ห้องปลัดเทศบาล      ห้องนายกเทศมนตรี  
 วันที่ 1470      วันที่ 1218  
 วันที่ 28 ต.ค. 64      วันที่ 29 ต.ค. 64

บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด  
 235/1-2 ม.6 ถ.เลียงเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  
 โทรศัพท์ : 042-211248-9 โทรสาร : 042-212112

ฝ่ายป้องกัน เทศบาลตำบลหนองบัว  
 วันที่ 237  
 วันที่ 28 ต.ค. 2564  
 เวลา 11.00

www.udautoglass.com , E-mail : udautoglass@hotmail.com

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว  
 วันที่ 6099  
 วันที่ 27 ต.ค. 2564  
 เวลา 11.06

ที่ UDG.059/2564  
 เรื่อง ขอบขออนุญาตเข้าหน้าที่และระดับเพลิง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว


ตามที่บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด จะมีการจัดกิจกรรมโครงการ "Big Cleaning & Protect Against Covid-19 Virus Day" ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการป้องกันโรคไวรัส Covid-19 ในพื้นที่บริษัท ที่ได้ให้บริการลูกค้า ซึ่งลูกค้ามาจากหลากหลายพื้นที่ และ บริษัทฯ ได้มีการดำเนินธุรกิจขนส่งกระจกรถยนต์ไปทั่วภาคอีสาน ซึ่งบางพื้นที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด จึงขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่และระดับเพลิงเพื่อมาช่วยในการชำระล้างพื้นที่ดังกล่าว บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี ดังที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณา

*นายอนุช อนุช อนุช*

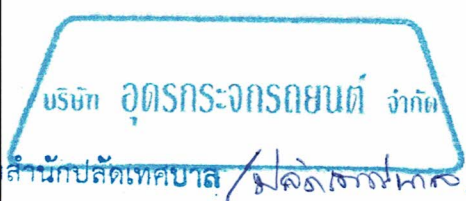

ขอแสดงความนับถือ  
 (นายนิคม พงศ์ลาผล)  
 ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว  
 29 ต.ค. 64

สมน ชัดตาทุก

(นางสมน ชัดตาทุก)  
 ประธานบริหาร  
 บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด

*นายชัยวิทย์ กาญจนวิเศษศรี*  
 นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล / ปลัดเทศบาล เพื่อโปรดทราบ

เรื่อง ขอบขออนุญาตเข้าหน้าที่และระดับเพลิง  
 เพื่อป้องกันโรคไวรัส Covid-19

- เพื่อป้องกันโรคไวรัส Covid-19  
 5 ต.ค. 2564 เรื่อง เข้าหน้าที่และระดับเพลิง  
 5 ต.ค. 2564 เรื่อง Covid-19

คนสันต์ แก้วไกลตา

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน : นางดาวนารัตน์ นวரசะสี หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ : 095-6629534

จำเอก อ.อ. (อุดม อังยุทธ)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รักษาการแทน

ฝ่ายป้องกัน เทศบาลตำบลหนองบัว  
รับที่ 242  
วันที่ 29 ต.ค. 2564  
เวลา 16.10 น.



สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว  
รับที่ 6168  
วันที่ 29 ต.ค. 2564  
เวลา

ห้องปลัดเทศบาล  
รับที่ 1619  
วันที่ 29 ต.ค. 64

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไส  
ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

ห้องนายกเทศมนตรี  
รับที่ 1341  
วันที่ 01 พ.ย. 64

- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- กองโยธา
- กองสวัสดิการ
- งานป้องกัน
- งานทะเบียน
- หน่วยงานอื่น

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถกู้ชีพฉุกเฉิน (EMS)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

ด้วยโรงพยาบาลอุดรธานี และรพ.สต.บ้านหนองไส ได้จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (เข็มที่ ๒) ในกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป

ในการนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไส ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน สนับสนุนรถกู้ชีพฉุกเฉิน (EMS) พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถ เพื่อร่วมออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (เข็มที่ ๒) ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล / ปลัดเทศบาล

ขอแสดงความนับถือ

เพื่อโปรดทราบ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไส

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถกู้ชีพฉุกเฉิน (EMS) พร้อมเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 5 พ.ย. 64 เวลา 08.00 - 16.30 น. โทร. 5011

(นางกัญยารัตน์ ผิวโพธิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไส

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณา

นายนิคม ปลายผล

(นายนิคม ปลายผล)  
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว

รพ.สต.บ้านหนองไส  
โทร. ๐-๔๒๙๒-๑๐๑๐

นายนิคม ปลายผล

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายชัยวิทย์ กาญจนวิเศษศรี

(นายชัยวิทย์ กาญจนวิเศษศรี)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

นายนิคม ปลายผล

นายนิคม ปลายผล

นายนิคม ปลายผล  
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล